



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

## DIVISÃO de AMBIENTE e SERVIÇOS URBANOS ( DASU )

### EDITAL — Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

1º Trimestre 2024 (01 abril a 30 junho)

Zona de Abastecimento: FELgueiras

Entidade Gestora em Baixa: Município de Alfândega da Fé

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69 /2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Min.	Máx.			PREVISTAS	REALIZADAS	
<b>Controlo de Rotina 1</b>								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0		0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0		0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.70		---	---	1	1	100%
<b>Controlo de Rotina 2</b>								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos intestinais(N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
<b>Controlo de Inspeção</b>								
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0.50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/L Sb)	10.0	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1.0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1.5	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/L)	5.0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	----	---	---	---	---	0	0	---
Cianetas (µg/L Cn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (µg/L Cu)	2.0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-dicloroetano (µg/L)	3.0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	----	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (mg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/L F)	1.5	---	---	---	---	0	0	---
HAP (µg/L)	0.10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[b]fluoranteno	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[k]fluoranteno	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[g,h,i]períleno	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/L Mg)	----	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0.5	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/L Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/L)	----	---	---	---	---	0	0	---
THM (µg/L)	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	soma das concentrações	---	---	---	---	0	0	---
Deseterbutilazina (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Imidacloprido (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Metrribuzina (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida - P (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 (µg/L)	0.1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv/ano)	0.10	---	---	---	---	0	0	---
beta-Total (Bq/L)	1.0	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Alfa - total (Bq/L)	0.10	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210	---	---	---	---	---	0	0	---


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

CAUSAS: ---

MEDIDAS CORRETIVAS: ---

Paços do Município de Alfândega da Fé, 26 de agosto de 2024.

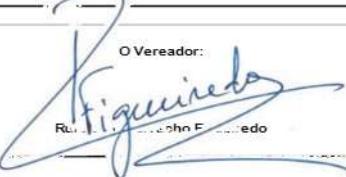

O Vereador:  
  
 Rui... | João Figueiredo

Login: nunojac

PO\_05\_PROC\_03\_IMP.07



DASU | SETOR de CONTROLO e QUALIDADE (SCQ)



1 de 1